

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

POLICURVO SRL

Descrizione:

POLICURVO SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

11-07-2019

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

CARTOCETO

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:


1 Sem 2019

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

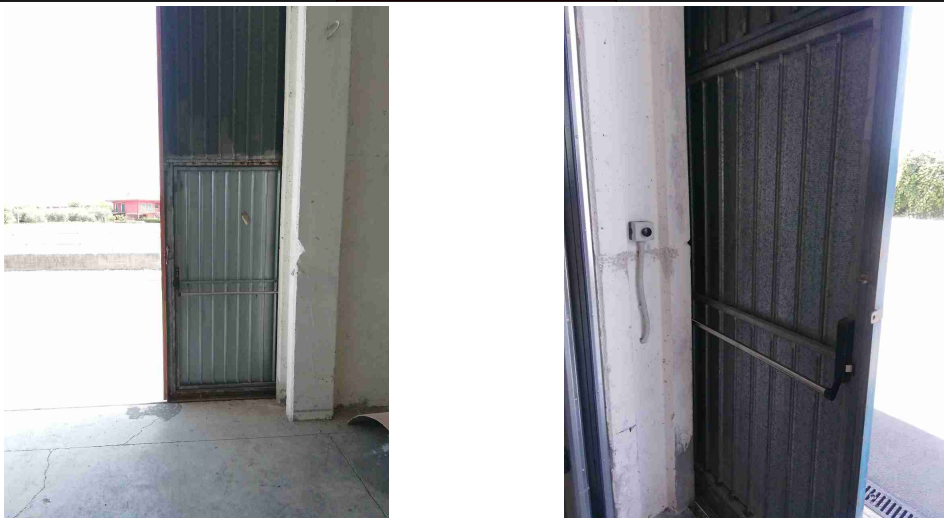Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	No	Cartelli UE nuova campata
		
Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	Sostituire cartelli scolorito nella parte vecchia e installare cartelli nuova campata

Uscite di Emergenza



Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti

No

Manca estintore nel bruciatore della cabina di essiccazione e integrare n. 2 a polvere e n. 1 co2 nella campata nuova



Manutenzione periodica

Sì



Accessibilità

Sì

Estintori Portatili (o carrellati)


Regolare installazione

No

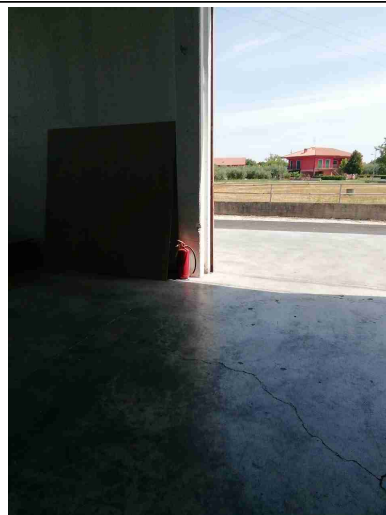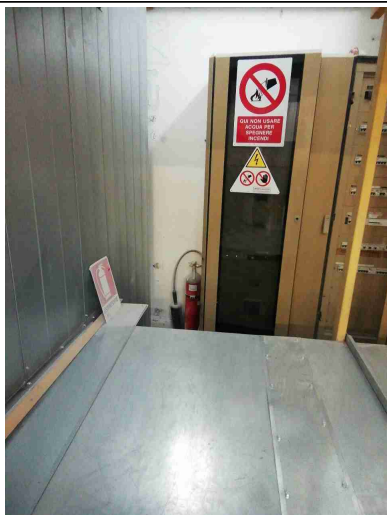

Segnalazione con idoneo cartello

No

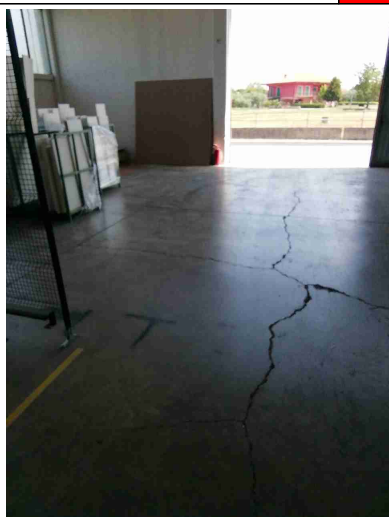


Pressione regolare (zona verde)

Sì


Presenza spinotto di sicurezza

Sì

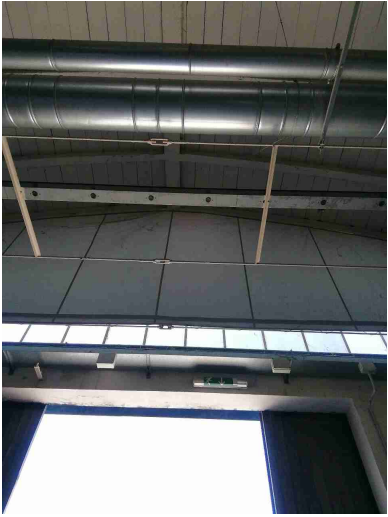Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	Integrare impianto nella nuova campata
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	
		
POLICURVO SRL		

Impianto Elettrico		
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Non pertinente	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Porte Rei		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Tenere le porte sboccate

Porte Rei

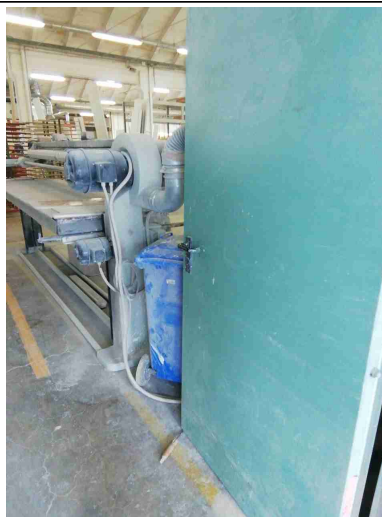

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?

Si

Idoneo cartello C.T.?

Si

Segnalazione intercettazione combustibile?

No



Segnalazione emergenza?

No

POLICURVO SRL

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



Segnalazione aggiuntiva n. 1

Si

GPL



Firme

Referente Aziendale

Data
11-07-2019

POLICURVO SRL

Firme		
Consulente Consulente ETA	Data 11-07-2019	