

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

ADRIATICA SRL

Descrizione:

ADRIATICA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

31-01-2019

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTELABBATE

Persone che partecipano al sopralluogo:

Ing . Luca Biagiotti

Note:

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	Manca cartello nelle uscite del retro



Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	
---	----	--

Uscite di Emergenza



Estintori Portatili (o carrellati)


Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si ADRIATICA SRL	Verificare la tenuta delle
----------	---------------------	----------------------------

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

		tubazioni e sostituire lance
--	--	------------------------------

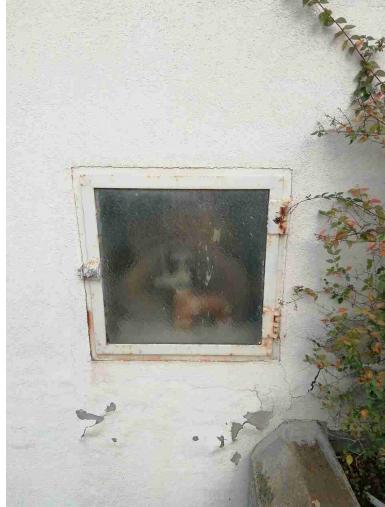

Accessibilita'?	Si	
-----------------	----	--



Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Cartello attacco VVF
-----------------------------------	----	----------------------



Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Effettuare manutenzione lampade e migliorare indicazioni sul Q. E.




Impianto Elettrico		
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Non pertinente	
Cartello sgancio elettricodemergenza?	Si	Integrare cartelli di avviso presenza impianto Fotovoltaico
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Porte Rei		
Presenti?	Si	Sotto manutenzione semestrale
		
Tenuta dei cardini?	Si	

Porte Rei

Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	Presente estintore all'esterno
----------------------------	----	--------------------------------

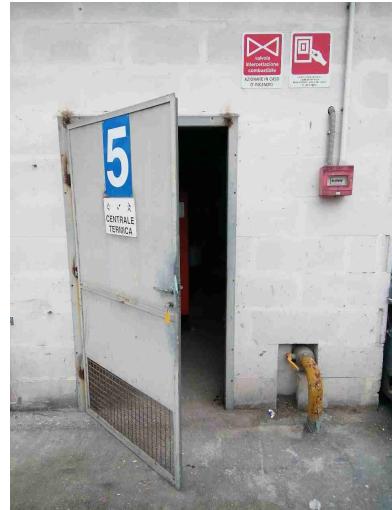

Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	