

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

ADRIATICA SRL

Descrizione:

ADRIATICA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-02-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTELABBATE

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2020

1. Introduzione


I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	Manutenzione delle porte posteriori
Segnalazione con idoneo cartello interno	No	Cartello porte posteriori
Segnalazione con idoneo cartello esterno	No	Cartello porte posteriori

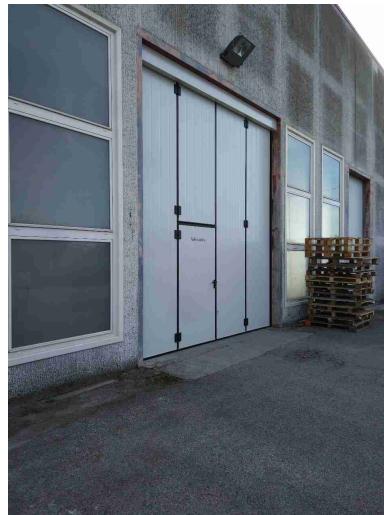

Estintori Portatili (o carrellati)

Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Accessibilita'	No	Migliorare accessibilita generale
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	Verificare adduzione idrica impianto
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	Fare manutenzione
Presenza lancia?	Si	Sostituire con modello a 3 posizioni
Presenza tubazione flessibile?	No	Fare manutenzione e ripristinare tubazioni mancanti

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi




Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	No	Installare cartello attacco VVF

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	Si	Migliorare indicazioni linee ill. Emergenza
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	Riposizionare cartelli cabine

Impianto Elettrico

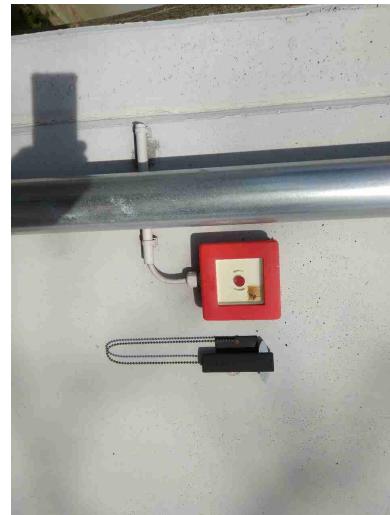

Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	

Porte Rei


Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
----------------------------	----	--

ADRIATICA SRL

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

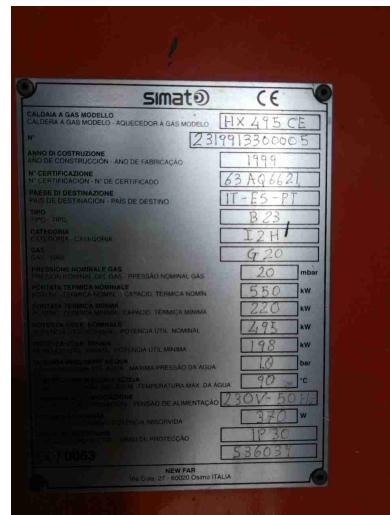

Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 18-02-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 18-02-2020	