

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

ADRIATICA SRL

Descrizione:

ADRIATICA SRL - Verifica di conformità legislativa

Data:

02-04-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTELABBATE

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2021

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Manutenzione periodica	Si	
		
Accessibilita'	Si	Migliorare accessibilita

Estintori Portatili (o carrellati)		
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Accessibilita'?	Si	Liberare idranti ostruiti
Presenza lastre safe-crash?	Si	
		
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	No ADRIATICA SRL	Ripristinare tubazioni mancanti o deteriorate

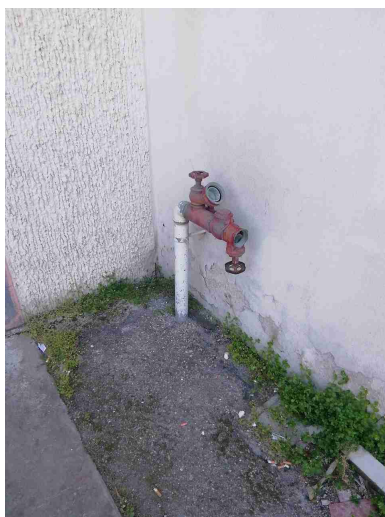
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Segnalazione con idoneo cartello?

Si

Posizionare cartello e cassetta per attacco autopompa posteriore



Segnalazione aggiuntiva n. 1

No

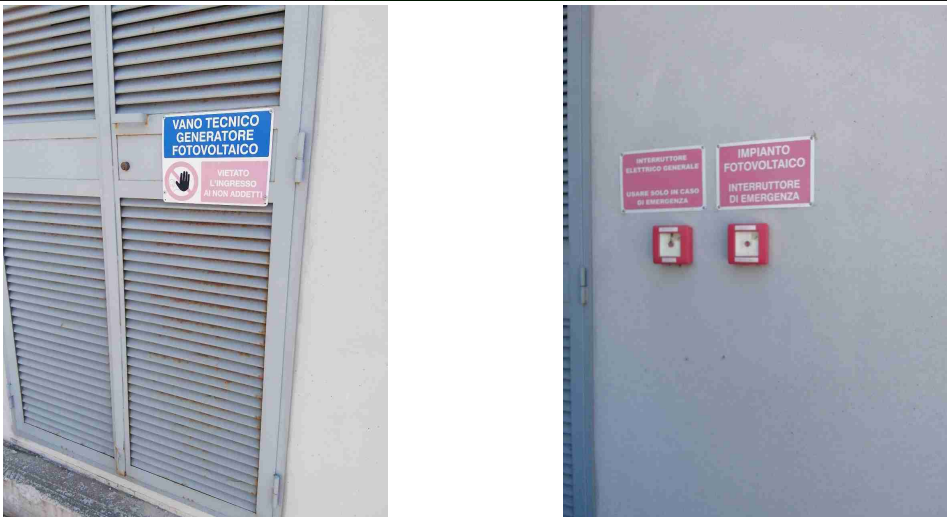
Impianto non alimentato

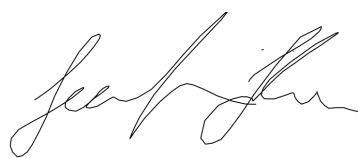
Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?

Si
ADRIATICA SRL

Migliorare indicazioni linee luci

Impianto Elettrico		
		Emergenza
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente impianto FV in copertura
		
Porte Rei		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si ADRIATICA SRL	

Porte Rei		
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 02-04-2021	
Consulente Consulente ETA	Data 02-04-2021	