

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

DISTRICOLD SRL - Cesena

Descrizione:

DISTRICOLD SRL - Cesena - Verifica di conformità legislativa

Data:

17-01-2022

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

Cesena

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

2 semestre 2021

1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	Tenere sbloccata la porta posteriore in orario lavorativo
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

peso lordo kg.: 8

tipo estintore: 34A 233 BC

☒ Polvere ☐ CO₂ ☐ Schiuma ☐

Matriciola: 084 Scadenza collaudata
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

☒ Sorveglianza
☒ Controllo

Mese ☒ Febbraio ☒ Maggio

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

ALTRI PRESIDI (IMPIANTI)

☐ Cassette completa UNI 45/70
a norma UNI 67142

☐ Impianto SPRINKLER a
norma UNI 9489

☐ GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONE
a norma UNI 9490

☐ Evacuatore di fumo

☐ Nasini

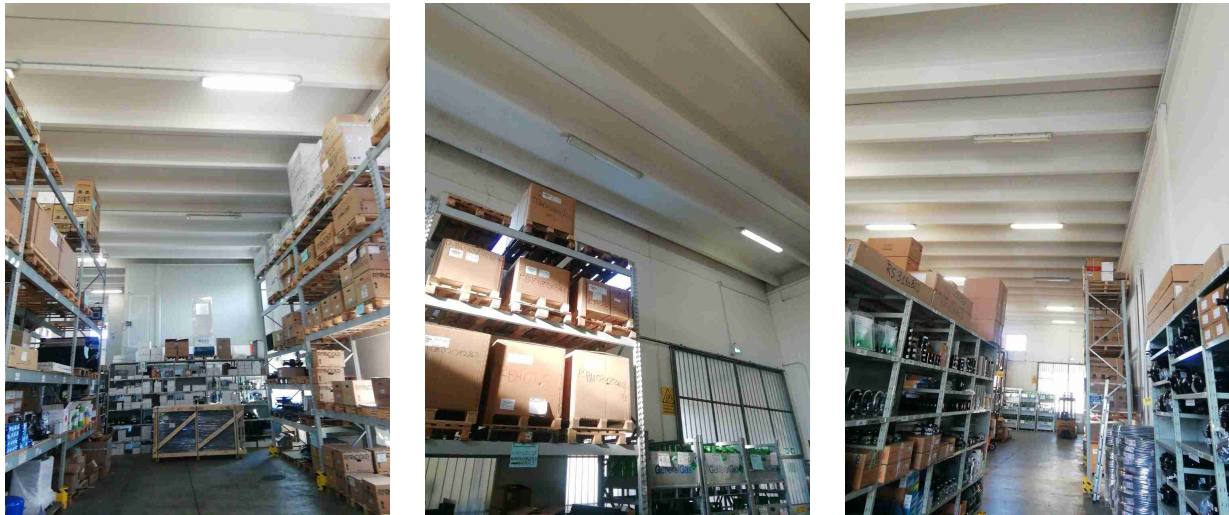
☐ Altro:

Matriciola: _____

Visto e bene di ciò eseguito il _____

ROR ANTINCENDIO DI ALESSI S.R.L.

Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi		
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Sostituire lampade SE non funzionanti
		
Funzionamento luci emergenza S.A. (sempre accese)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	

DISTRICOLD SRL - Cesena

Impianto Elettrico		
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 17-01-2022	
Consulente Consulente ETA	Data 17-01-2022	