

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

SITECH SRL - via Alessandrini 9

Descrizione:

SITECH SRL - via Alessandrini 9 - Verifica di conformità legislativa

Data:

07-10-2020

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

MONTECALVO IN FOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

3 trimestre 2020

1. Introduzione


I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
Estintori Portatili (o carrellati)		
Presenti	Si	Riposizionare estintore CO2 nella cabina vecchia
Manutenzione periodica	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

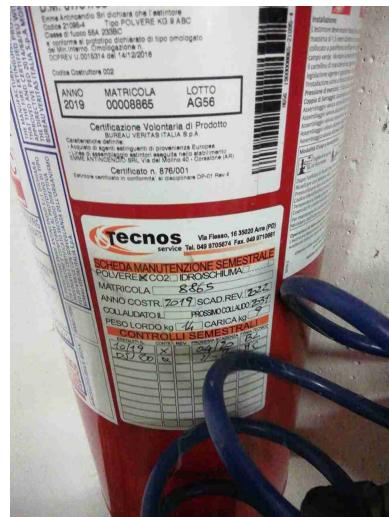

Accessibilità'	Si
Regolare installazione	Si
Segnalazione con idoneo cartello	Si
Pressione regolare (zona verde)	Si
Presenza spinotto di sicurezza	Si

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	Riposizionare lastra idrante n. 12

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Sostituito cartelli attacco VVF



Impianto Elettrico		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	No	Sostituire lampade emergenza sopra goffratrice09, officina, em35, tutta la linea da em35, sopra portone REI, em28, em32, em14, sopra 700/01, em05
		
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme		
Controllo visivo	Si	
Accessibilita' pulsanti allarme?	Si	

Impianto di rilevazione incendi segnalazione ed allarme

Presenza idonea cartellonistica?	Si	
Manutenzione periodica	Si	

Porte Rei

Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	Manutenzione portone REI lato scarico primer



Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	
----------------------------	----	--

Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	Generale
Firme		
Referente Aziendale	Data 07-10-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 07-10-2020	