

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

## Condotto per

# GROSSFRUIT SAS

### **Descrizione:**

GROSSFRUIT SAS - Verifica di conformità legislativa

## Data:

27-11-2020

### Consultante:

## Consulente FTA

### Luogo:

Fano

### **Personne che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

### Note:-

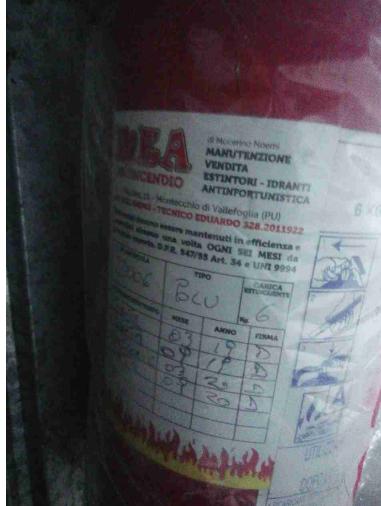
2 semestre 2020

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	Porte emergenza dei depositi e degli uffici
Accesso libero da ostacoli	Si	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	Estintori del gasolio sotto la tettoia adiacente, posizionare anche un estintore in posizione limitrofa al serbatoio GPL
Manutenzione periodica	Si	
		
Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	

### Estintori Portatili (o carrellati)

Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Ispezione visiva impianto?	Si	Distributore gasolio da 7mc
----------------------------	----	-----------------------------



Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Serbatoio GPL - liberare perimetro da materiale infiammabile in deposito
------------------------------	----	--

## Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile



### Firme

Referente Aziendale	Data 27-11-2020	
Consulente Consulente ETA	Data 27-11-2020	