

# Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

## AGOSTINI SRL

**Descrizione:**

AGOSTINI SRL - Verifica di conformità legislativa

**Data:**

12-04-2021

**Consulente:**

Consulente ETA

**Luogo:**

VILLA FASTIGGI DI PESARO

**Persone che partecipano al sopralluogo:**

ing Luca Biagiotti

**Note:**

1 semestre 2021

## 1. Introduzione

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

## 1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

<b>Uscite di Emergenza</b>		
Presenti	Si	
Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	Si	
Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	
<b>Estintori Portatili (o carrellati)</b>		
Presenti	Si	posizionare n.3 estintori in posizione prossima ai bruciatori delle cabine per adeguamento alla regola tecnica
Manutenzione periodica	Si	

## Estintori Portatili (o carrellati)




Accessibilita'	Si	
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	
<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Presenti	Si	

## Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi



Accessibilita'?	Si	
-----------------	----	--

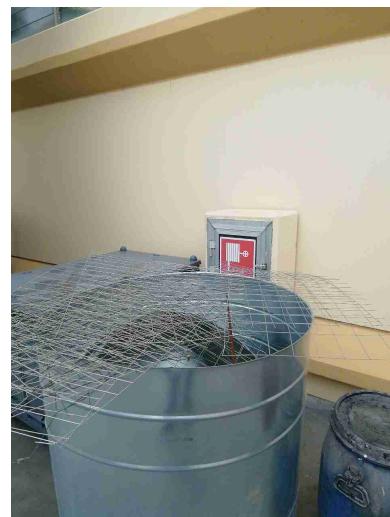

Presenza lastre safe-crash?	Si	
Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	

AGOSTINI SRL

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 12-04-2021 - Pagina: 5

<b>Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi</b>		
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	
<b>Impianto Elettrico</b>		
Ispezione quadri elettrici?	Si	
Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	
Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Presente impianto FV segnalato in copertura
<b>Porte Rei</b>		
Presenti?	Si	
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
<b>Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile</b>		
Ispezione visiva impianto?	Si AGOSTINI SRL	Centrale termica e n. 3 bruciatori cabine

### Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile

Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	No	Riposizionare sgancio CT



Segnalazione aggiuntiva n. 1	Si	Deposito vernici ed infiammabili
Segnalazione aggiuntiva n. 2	No	Sostituire le tavole di legno a protezione dei bruciatori con altre in materiale metallico o incombustibile
<b>Firme</b>		
Referente Aziendale	Data 12-04-2021	

AGOSTINI SRL

### Firme

Consulente

Consulente ETA

Data

12-04-2021



AGOSTINI SRL

Registro Antincendio Aggiornamento Semestrale ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 151/2011 - 12-04-2021 - Pagina: 8