

Registro Antincendio

Ai sensi dell'Art. 6 DPR n. 151 del 1/08/2011

Condotto per

FULIGNA & SENSOI S.R.L.

Descrizione:

FULIGNA & SENSOI S.R.L. - Verifica di conformità legislativa

Data:

18-06-2021

Consulente:

Consulente ETA

Luogo:

VALLEFOGLIA

Persone che partecipano al sopralluogo:

ing Luca Biagiotti

Note:

1 semestre 2021

1. Introduzione


I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio necessitano di una regolare sorveglianza per verificare una corretta gestione e manutenzione. Tali operazioni sono a carico del Dirigente titolare dell'attività e dei suoi addetti alla lotta antincendio, atte a garantire nel tempo un grado di affidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di incendio dei suddetti sistemi ecc. Nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste la manutenzione, la quale deve essere affidata ad aziende di idonea e riconosciuta capacità.

1. Contenuti del Registro

Il registro dei controlli deve essere redatto per ottemperare alle prescrizioni di legge previste dalla normativa, DPR N. 151 del 1/08/2011 (art 6) e da specifiche norme di prevenzione incendi per gli edifici scolastici, teatri, ecc. Su tale registro vanno annotate le verifiche (sorveglianza) e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio.

Uscite di Emergenza

Accesso libero da ostacoli	Si	
Rispondenza al D.M. 3/11/2004 (dispositivi apertura manuale)	No	Adeguare dispositivo di apertura dove non idoneo alla norma

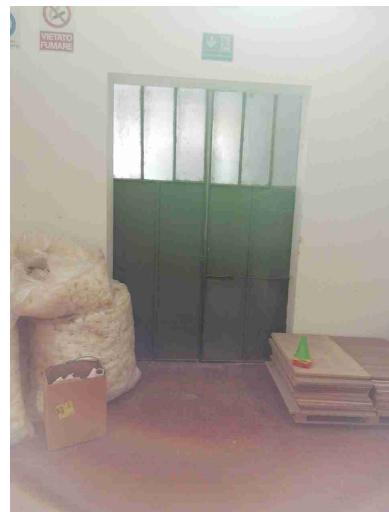

Regolare funzionamento delle porte	Si	
Segnalazione con idoneo cartello interno	Si	
Segnalazione con idoneo cartello esterno	Si	

Estintori Portatili (o carrellati)

Manutenzione periodica	Si	
------------------------	----	--

Estintori Portatili (o carrellati)



Accessibilita'	Si	Migliorare accessibilità generale
Regolare installazione	Si	
Segnalazione con idoneo cartello	Si	
Pressione regolare (zona verde)	Si	
Presenza spinotto di sicurezza	Si	

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenti	Si	Fare manutenzione ordinaria
Accessibilita'?	Si	
Presenza lastre safe-crash?	Si	FULIGNA & SENSOI S.R.L.

Impianto anticendio fisso ad idranti e/o naspi

Presenza lancia?	Si	
Presenza tubazione flessibile?	Si	Verificare numero e posizione per UNI70 sottosuolo con la futura SCIA
Segnalazione con idoneo cartello?	Si	Posizionare cartello attacco VVF

Impianto Elettrico

Ispezione quadri elettrici?	No	Fare manutenzione al quadro della parte nuova
-----------------------------	----	---



Funzionamento luci emergenza S.E. (solo emergenza)?	Si	Verifica generale della linea di alimentazione delle luci del deposito, della zona 3, della zona 4 e della parte nuova
Cartello sgancio elettrico demergenza?	Si	
Denuncia di messa a terra?	Si	

Impianto Elettrico		
Sgancio Generale / Differenziali Prova funzionale da parte di Ditta Specializzata?	Si	
Porte Rei		
Tenuta dei cardini?	Si	
Tenuta delle guarnizioni?	Si	
Assenza di fessurazioni?	Si	
Centrali Termiche ed impianti distribuzione combustibile		
Ispezione visiva impianto?	Si	
Idoneo cartello C.T.?	Si	
Segnalazione intercettazione combustibile?	Si	
Segnalazione emergenza?	Si	
Firme		
Referente Aziendale	Data 18-06-2021	

Firme

Consulente

Consulente ETA

Data

18-06-2021

